


Da Quadro:	FORNITURA ENEL
Partenza:	F - L0
Cavo [mm²]:	---
Lunghezza [m]:	---
Tensione [V]:	400
Frequenza [Hz]:	50
Polarità:	Quadripolare
Tipo morsetto:	CBD.
Numerazione morsetto:	1.2.3.4.T

Prefisso quadro:	QIP
Alimentazione:	Quadripolare
Ik Max [kA]:	4,5
Tensione nominale di impiego [V]:	400
Tensione di isolamento nominale [V]:	---
Frequenza [Hz]:	50
Corrente ammissibile 1 s [kA]:	6
Grado di protezione IP:	---
Codice:	---

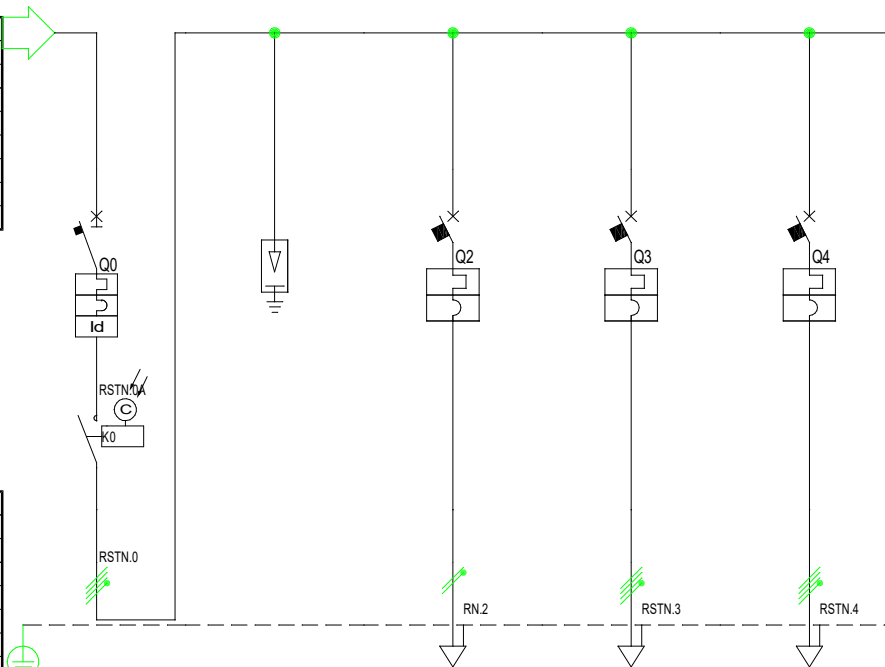

Sigla utenza		Utenza generica QIP - L2					Utenza generica QIP - L4				
Descrizione		QIP - L0	QIP - L1	QIP - L2	QIP - L3	QIP - L4					
QUADRO		GENERALE	SCARICATORE	IMPIANTI AUSILIARI	UTENZA ESISTENTE	LINEA NUOVO PEC					
			SOVRATENSIONI	(esistente)	(esistente)	(nuovo)					
POTENZA CONTEMPORANEA	kW	1	0	0,2	0	0,8					
CORRENTE Ib	A	2,245	0	0,962	0	1,283					
CosFi		0,9	---	0,9	---	0,9					
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	%	100	100	100	100	100					
PROTEZIONE	Curva	iC60N+Vigi A/C	---/---	iC60N/C	iC60N/C	iC60N/C					
	Max/Mim/In	A	---/--- / 63	---/--- / 10	---/--- / 16	---/--- / 16					
	Max/Min/Im	A	---/---/630	---/---/100	---/---/160	---/---/160					
	PdI / Id	kA/A	6/0,5 - Cl A	6/---	6/---	6/---					
	Note										
	Distribuzione	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L1+N	Quadripolare	Quadripolare					
LINEA	Lunghezza	m	---	---	1	0	280				
	Posa		---	---	115/2U _3/30/0,8	115/1U _1/30/0	143/2M _5A/30/0,8				
	Tipo conduttore		---	---	N07 V-K	---	FG70R				
	Sezione	mmq	---	---	2(1x1,5)+(1PE1,5)	---	1(5G6)				
VERIFICHE	Portata	A	---	---	14	---	35				
	CdT% Ib	%	0	0	0,03	0	0,46				
	Icc max inizio linea	A	4.384	4.384	2.570	3.890	3.890				
	Icc min fine linea	A	2.671	2,5	2,5	2,5	2,35				

TITOLO

QIP

QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (esistente da modificare)

12/12/2015



Studio Tecnico
Armando Enrico
Perito Industriale

Via Dei Giovi n. 3 12022 BRUNCA - CN
Telefono 0171/948700
Fax 0171/948942

COMMITTENTE

IP PEC Via Valle Maira

CUNEO

FILE 00000101

1

DISSEGNO

1

COMMESSA

2015034b

FOGLIO 1 SEQUE

REVISIONE DATA REVISIONE