


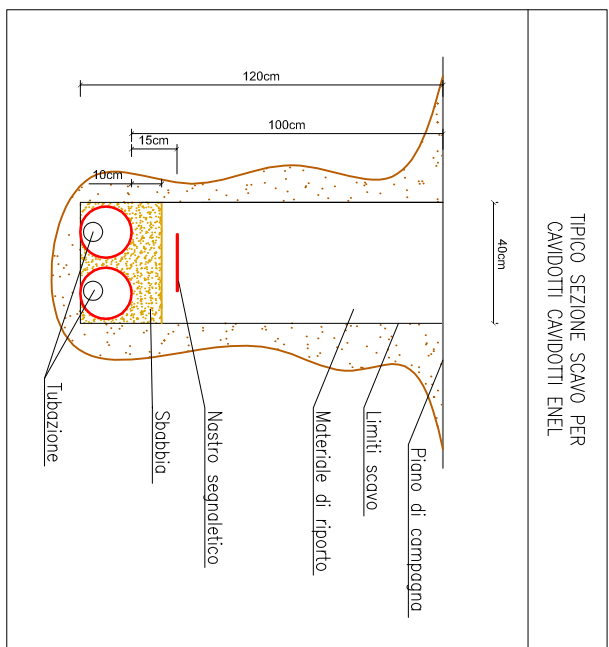

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO	
Percorso cavi: Enei Strada 1, 2, 3, 4 e 5	
---	Candito interrato per cavi Enei in tubo corrugato in materiale plastico $\phi=120\text{mm}$
—	Candito interrato per cavi Enei in tubo corrugato in materiale plastico $\phi=160\text{mm}$
□	Pozzetto di ispezione in cemento con soletta e chiusino in metallo dim. 100x100cm
■	Armadietto stradale Enei dfin. 500x200x1100h mm